


(8) 令和2年度 湧水量調査

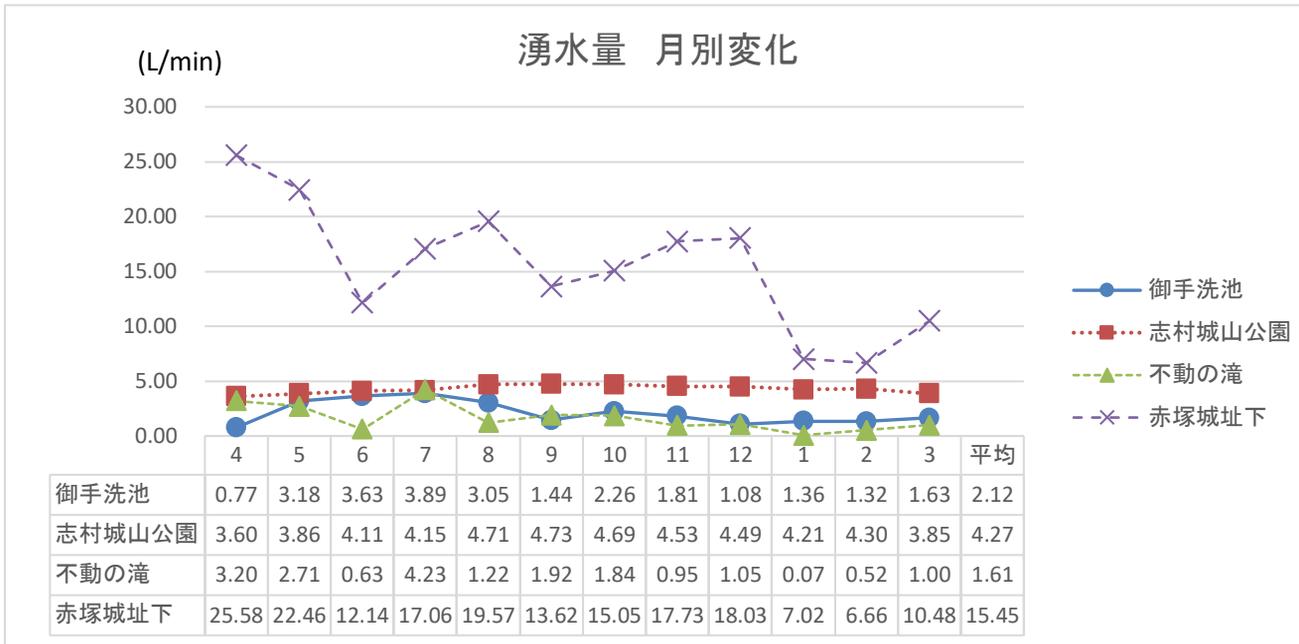

(9) 令和2年度 揚水量調査

	事業所数	年間揚水量 (m ³)	1日平均揚水量 (m ³)
工場	24施設	120,997	331
指定作業場	47施設	501,097	1,373
その他 [※]	21施設	20,775	57
計	92施設	642,869	1,761

※ 各項目は小数点以下を切り上げているため、合計値と合わない場合
 ※ 板橋区の防災用井戸は、14か所を1施設にまとめています。
 ※ その他：公園、非常用井戸、温泉等